


- LEGENDA:**
- - - - - Traseu conducte termoficare existent, care nu face obiectul prezentului tronson;
  - - - - - Traseu conducte termoficare nou proiectat, cu conducte preizolate, amplasate in subteran, in canal termic existent, pe pat de nisip;
  - C III   - Camin racord;
  - Limita de proiect;
- Lungimea de traseu este de aproximativ 460 m.

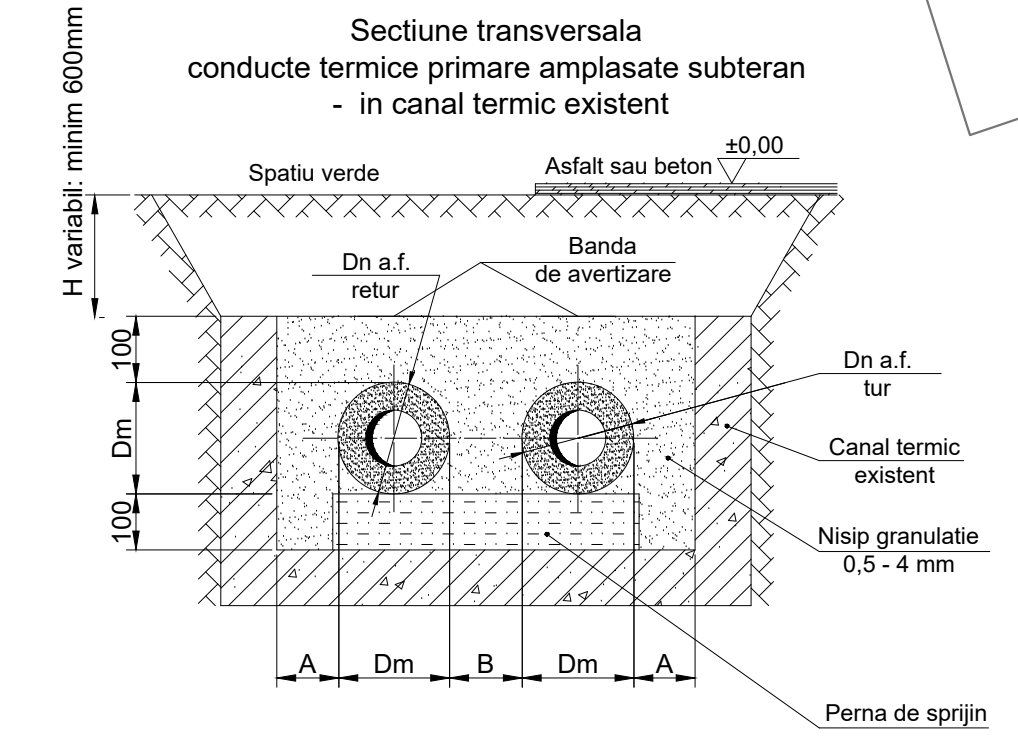

**Dimensiuni minime secțiuni transversale conducte primare amplasate in subteran**

Nr. Crt.	Dn nou proiectat	D manta(Dm) [mm]	A [mm]	B [mm]
1	Dn 250	400	150	300
2	Dn 200	315	150	150
3	Dn 150	250	150	150

2		
1		
Revizia:	Numele/Semnatura:	Motivul revizuirii:
<p>Denumire contract: Actualizarea documentației tehnico-economice in vederea obținerii finanțării in cadrul Programului - cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiența și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale in cogenerare de înaltă eficiența și pentru modernizarea rețelelor de termoficare finanțate din Fondul pentru Modernizare pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termică in municipiul Suceava"</p>		
<p><b>RAMBOLL</b> <b>RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE</b> Adresa: Str. Turturelelor nr.11A, București, Sector 3, București, cod 030881, Telefon: +4021 314 8314; Fax: +4021 314 3175; E-mail: rambollsee@ramboll.com</p>		<p>Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL SUCEAVA</p>
<p>Proiectat: Ing. C. APETROAI <i>C. Apetroai</i></p>		<p>Denumire contract: <b>STUDIUL DE FEZABILITATE: "REABILITAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA IN MUNICIPIUL SUCEAVA"</b></p>
<p>Desenat: Ing. C. APETROAI <i>C. Apetroai</i></p>		<p>Contract nr. 46311 / 09.12.2022</p>
<p>Scara: 1:500</p>		<p>Faza S.F.</p>
<p>Data: Februarie 2023</p>		<p>Plansa nr. Th. 3</p>
<p>Aprobat: Ing. I. DUICA <i>I. Duica</i></p>		<p>Cod document: C46311-BURDUJENI-03-A3</p>