


* Distanța de 50 cm se mărește la 60 cm în cazul adâncimilor de îngropare mai mari de 1,5 m.

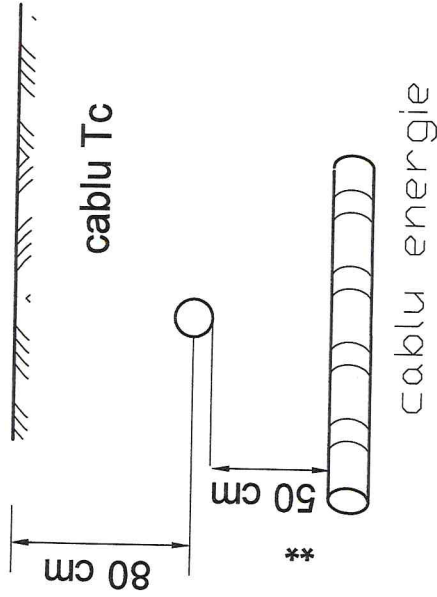

** Se admite reducerea până la 0,25 m, cu condiția protejării cablului traversat pe o distanță de 0,5 m de o parte și de alta a traversării.

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
BLESNEAG MARIN
CNP 159112935502
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizat nr. 201820331 / 27 nov. 2018
Valabilă până la data de:
27 nov. 2023

Verificator	Nume	Semnătura	Cerința	Referat verificare/expertiză nr.	Data:
PROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE:				Beneficiar:	Proiect nr.:
SC ASTRALUX SRL SUCEAVA				MUNICIPIUL SUCEAVA	1 / 2024
Proiectat	Nume	Semnătura	Scara:	Elaborarea documentației tehnice pentru bransamentul la rețeaua de energie electrică pentru proiectul: "Sistem de transport public metropolitan etapa I și etapa II" finanțate din fonduri europene aferente Componentei C10-Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și Programul Regional 2021-2027	
Desenat	ing. Acșinti Otilia	[Signature]	1:1	Faza:	
Verificat	ing. Acșinti Otilia	[Signature]	Data	PT+CS	
	ing. Gherasim Bogdan	[Signature]	03/2024	Planșa:	
				1/15	
				Titlul planșei: Detaliu coexistența LES 20 kV cu rețeaua de telecomunicații	